


# Ligne isos rigides (debout)


## Lignes VILLE

Portée = 50m

Ecartement phases : 1200 mm

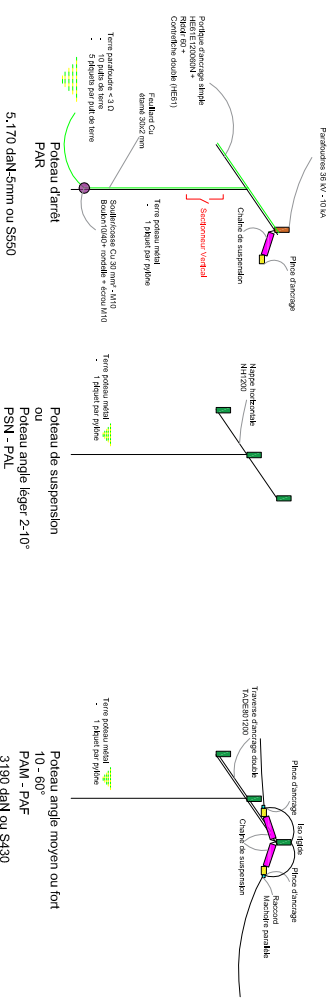

# Lignes VILLE : PAS DE POTEAU INTERMEDIAIRE D'ARRET CAR POIDS CABLE TRES FAIBLE

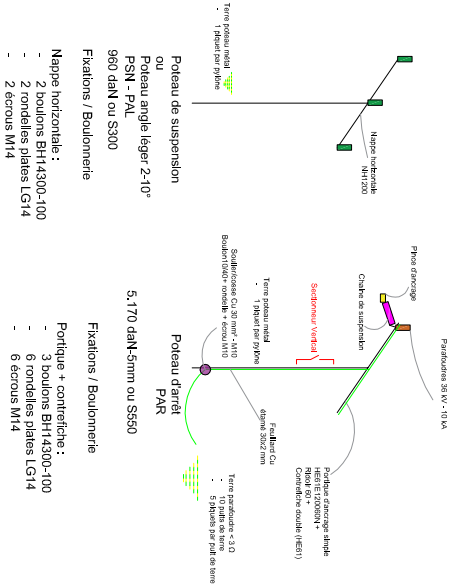

- Fixations / Boulonnerie
- Portique + contreforce :
- 3 boulons BH14300-100
  - 6 rondelles plates LG14
  - 6 écrous M14
- Terre :
- un boulon M10
  - une rondelle M10
  - un écrou M10
- Parafoudres : ???

- Fixations / Boulonnerie
- Nappe horizontale :
- 2 boulons BH14300-100
  - 2 rondelles plates LG14
  - 2 écrous M14

- Fixations / Boulonnerie
- TADE :
- 2 boulons BH14300-100
  - 2 rondelles plates LG14
  - 2 écrous M14

- Fixations / Boulonnerie
- Portique + contreforce :
- 3 boulons BH14300-100
  - 6 rondelles plates LG14
  - 6 écrous M14
- Terre :
- un boulon M10
  - une rondelle M10
  - un écrou M10
- Parafoudres : ???